


Договор №	2311026
Дата заключения	09.01.2013
Источник теплоснабжения	ТЭЦ-1

«Утверждаю»
 Главный инженер
 Филиала ПАО «Квадра»-
 «Курская генерация»
 А.В. Кулешов

« » 20 г.

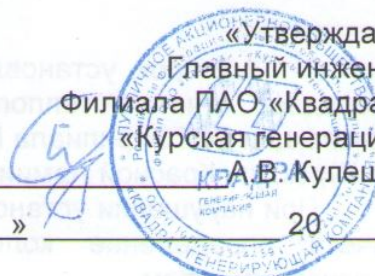

АКТ
периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя
и (или) горячей воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды у потребителя (далее – УУТЭ):

ТСЖ "Триумф"

По адресу: г. Курск ул. Дейнеки 5ж

Проверена комплектность необходимой технической документации, соответствие монтажа составных частей УУТЭ проектной документации, техническим условиям и Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, в результате чего установлено отсутствие замечаний.

На основании вышеизложенного УУТЭ допускается в эксплуатацию по системам теплоснабжения: Отопление и гвс

Примечание: узел учета т/э допущен по общему вводу

с « 16 » июня 20 16 г. по « 16 » июня 20 17 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки	№ Пломбы	Дата очередной проверки
Тепловычислитель ВКТ-7	45650	Q = 1043,31 Гкал	ТП	38503	19.05.2019
Преобразователь расхода ПРЭМ-50	158567	V ₁ = 51966 м ³	Трубопровод ПСВ	38500	29.05.2019
Преобразователь расхода ПРЭМ-50	157909	V ₂ = 51650 м ³	Трубопровод ОСВ	38499	29.05.2019
Комплект термопреобразователей КТСП-Н	6453 г/х		Трубопровод ПСВ / ОСВ	80013 80014	25.05.2019

ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

1. В срок, установленный договором, потребитель или уполномоченное им лицо передает отчет о теплоснабжении, подписанный потребителем в отдел тепловой инспекции СРТЭ филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация», расположенный по адресу: г. Курск, ул. Красной Армии, 42-44.


При нарушении установленных договором сроков представления показаний приборов учета определение количества тепловой энергии, теплоносителя производится расчетным путем.

2. При невозможности предоставления отчетов о теплоснабжении полученных при помощи средств съема данных с приборов учета тепловой энергии необходимо вести журнал учета, в который необходимо записывать показания приборов учета (дата и время записи, масса воды, величина тепловой энергии, температура, часы работы).

Запись производить ежедневно в одно и то же время. Допускается перерыв на выходные и праздничные дни.

3. При выявлении каких-либо нарушений в функционировании узла учета потребитель обязан в течении суток известить об этом теплоснабжающую организацию по телефону (4712) 39-55-76.

При несвоевременном сообщении потребителем о нарушениях функционирования узла учета, расчет расхода тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период производится расчетным путем.

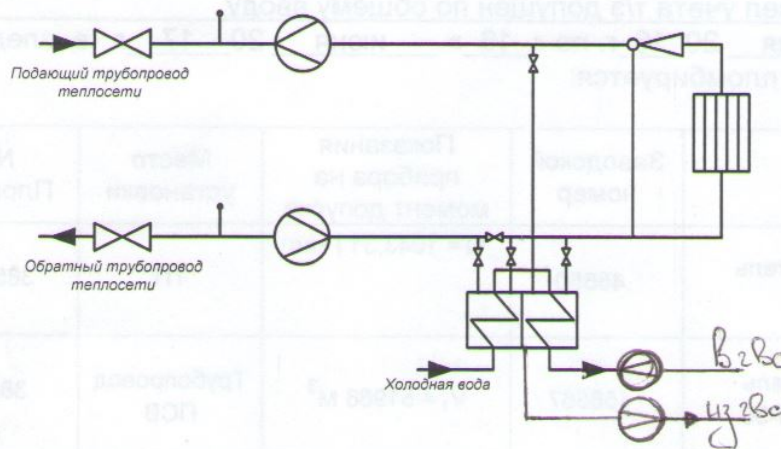

Представитель теплоснабжающей организации
Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» инженер 1ой категории
(наименование организации, должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(Фамилия И.О.)

Представитель потребителя
ТСЖ «Триумф» председатель
(наименование организации, должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(Фамилия И.О.)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку УУТЭ
(наименование организации, должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

АКТ

на гидравлическое испытание абонентского присоединения
ООО «Вектор» № 9. Девятка 5, №

Мы, нижеподписавшиеся, представители (ль): ООО «Вектор»
г.н. Серг. Басерова С.Т.

Наименование организации, должность, Ф.И.О.

Представители (ль) филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»

ПП «Комплекс теплоснабжения»: в.н. по об.тп Мищенко В.Н.

должность, Ф.И.О.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведено гидравлическое
испытание системы теплоснабжения абонента
по адресу ул. Девятка 5, №

Теплового пункта при Р 10,0 кг/см²
Разводящей сети при Р - кг/см²
Системы отопления при Р 6,0 кг/см²

В течение 10 минут падение давления составило 0,01 кг/см²

До проведения испытаний была проведена промывка гидросистемы
краном с использованием
до полного осветления воды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Трубопроводы, тепловой пункт, система отопления гидравлические испытания (не) выдержали.

Подписи представителей: Басерова С.Т. ✓

Подписи представителей филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»: Мищенко В.Н. ✓

АКТ
промывки системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, представители: филиала ПАО «Квадра» «Курская генерация»:
сл. по об. тп Мишевко В.Н.

и представители: ООО «УК Викторие» ген. директор
Бессергина Е.Т.

Составили настоящий акт о том, что «30» 05 2016 г. в 15³⁰ час.
произведена промывка системы отопления
жилого дома

по адресу ул. Девочки 5, ж

промывка системы проводилась гидравлическим
способом до полного осветления
воды

По результатам проведения работ систему считать нравится
к отопительному сезону 2016 г. – 2017 г.

С актом ознакомлен и экземпляр получил: Бессергина Е.Т.

(ФИО и подпись ответственного лица предприятия, организации)

Подписи представителей: Мишевко В.Н. В.К.
Бессергина Е.Т. Бессергина Е.Т.

Акт составил: Мишевко В.Н.

«30» 05 2016 г.

